
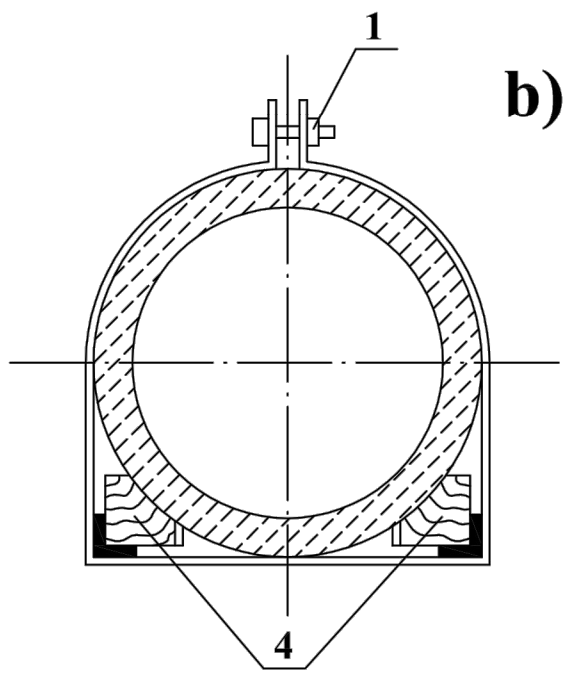
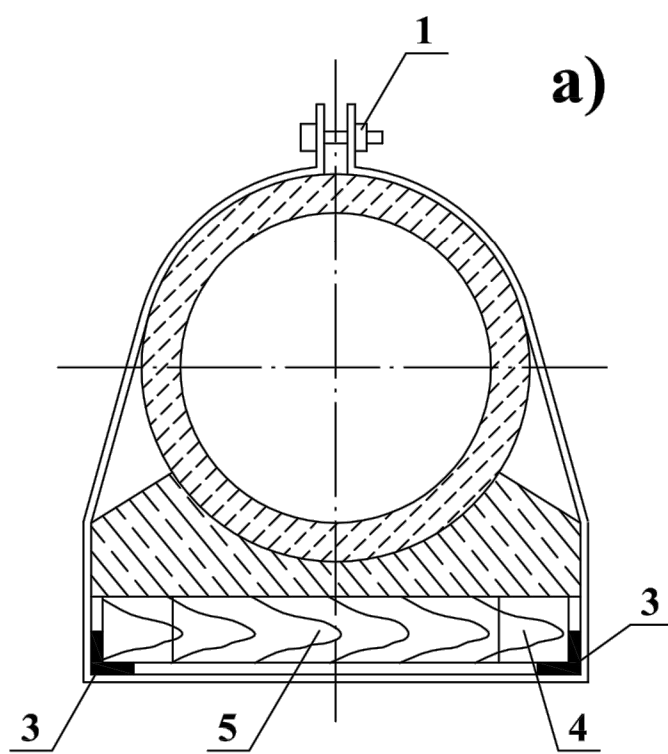


OPASKA

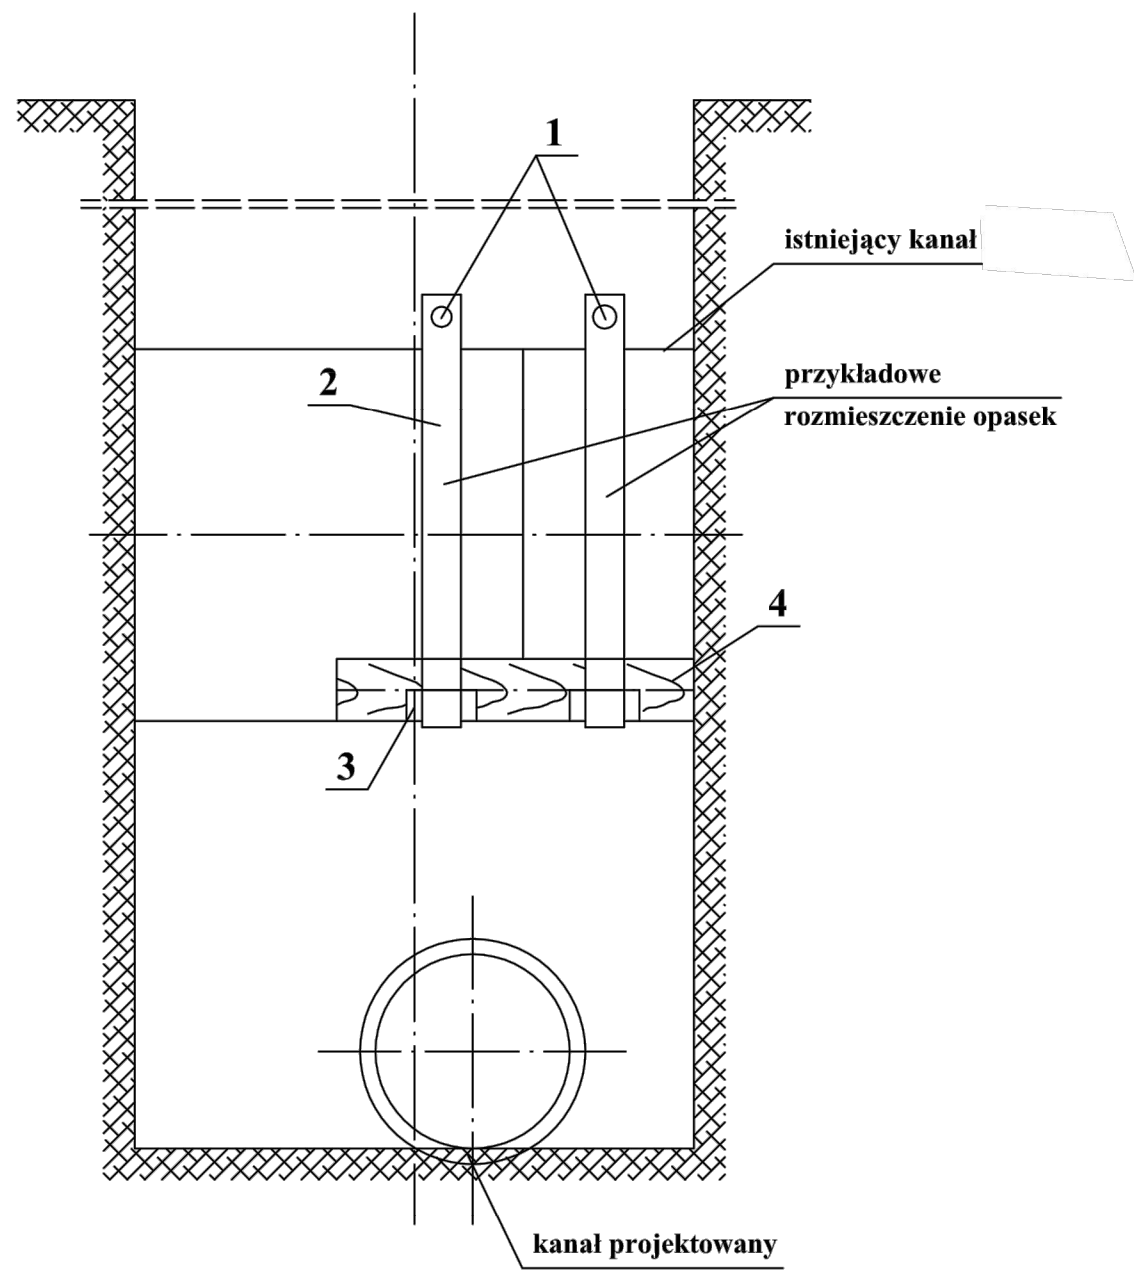

Wyszczególnienie

- 1 - Śruba M12x8 z nakrętką
- 2 - Pręt płaski $\varnothing 100 \times 12$
- 3 - Kątownik L 100x100x12
- 4 - Kantówka z drewna 200x200
- 5 - Kantówka dystansowa w miejscu opaski

UWAGA !

Opaski montować po obu stronach
w miejscu łączenia rur.

WARIANTY

- a) dla kanału na fundamencie
- b) dla kanału na podsypce

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Stanisław Basiński			
OBIEKT	Sieć wodociągowa rozdzielcza - m. Biele Gmina Sompolno		
TEMAT	Projekt sieci wodociągowej rozdzielczej		
TREŚĆ RYSUNKU	Zabezpieczenie przewodów wod.-kan.		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.D.Rogowski	GP7342/4/94	
OPRACOWAŁ	mgr inż.Z.Basińska		
SPRAWDZIŁ	mgr inż.A.Chattłas	UAN-7342/5/96	
DATA	02.2013	NR RYS.	6